
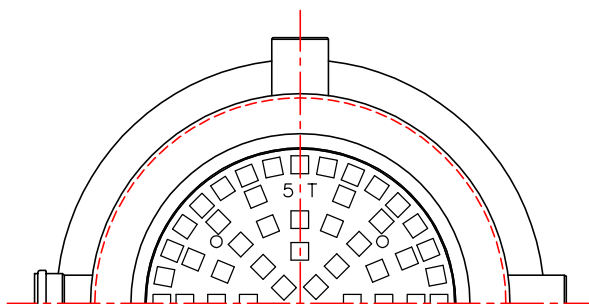


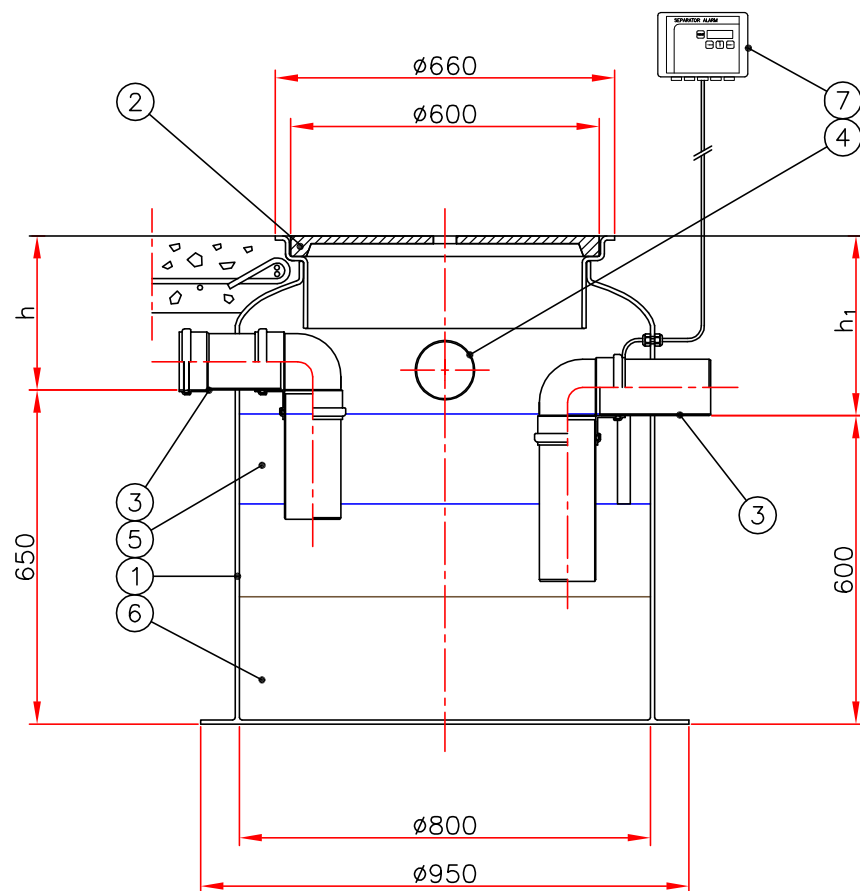

LIIVA- JA ÕLIERALDUSKAEV E 0,4 L

Maksimaalne vooluhulk 0,4 l/s.

$h =$ _____ mm (standardkõrgus 300 mm)

$h_1 =$ _____ mm (standardkõrgus 350 mm)

Standardkaevu torude kõrgust saab suurendada 100 mm ulatuses.

Eralduskaevu saab tellida ka suurema paigaldussügavuse tarbeks.

Märkused: _____

Nr.	Nimetus	Materjal	Mõõdud	Tk.
1	Kaevu korpus	klaasplast	Ø800, H=650+h	1
2	Luuk	malm	Ø600, 5 t	1
3	Sisend-/väljundtoru	PVC	D110	2
4	Õhutudtoru ühenduskoht	PVC	D110	1
5	Õli-bensiini eraldusmaht		75 dm ³	
6	Sette maht (20 dm ³ parkimiskohale)		120 dm ³	
Lisaseade:				
7	Õli-bensiinikihi taseme kontrollseade (vali-x)		☐	1

Kliendijoonise nimetus: LIIVA- JA ÕLIERALDUSKAEV E 0,4 L

Joonise nr:	Kuupäev:	Mõõtkava: 1:15
Projekt.:	Kontr.:	Kinnitas:
Objekt:	 Fertil OÜ, Peterburi tee 2A 11415 Tallinn, Estonia tel. (+372) 621 5392 faks (+372) 621 1259 www.fertil.ee, info@fertil.ee	