
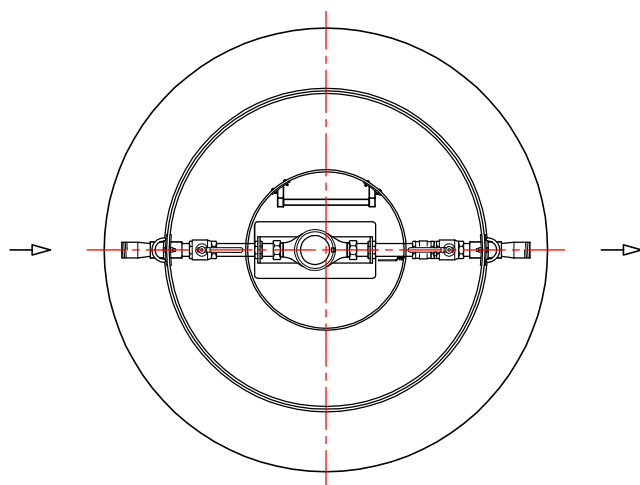


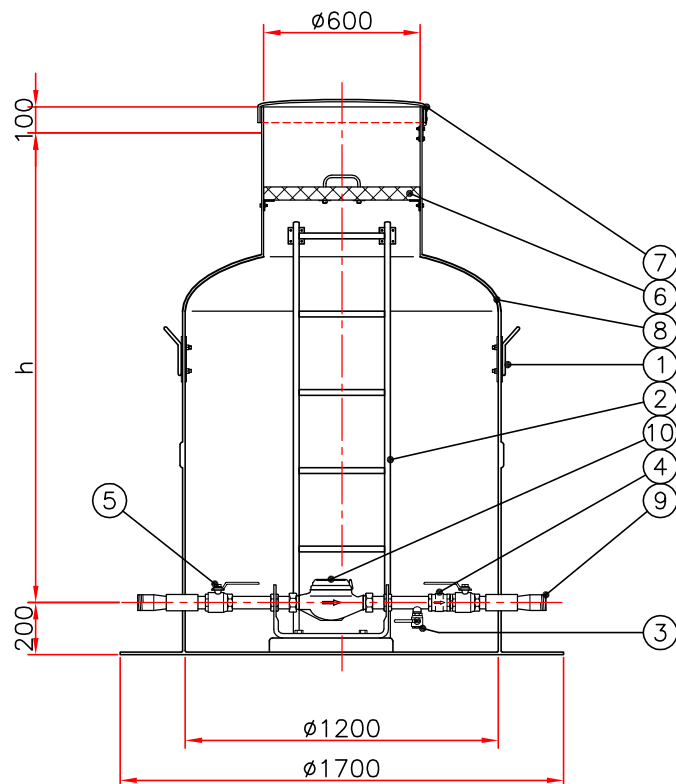

VEEMÕÕTJAKAEV Ø1200

ISEANKURDUV

h = torustiku sügavus maapinnast

h = _____ mm (standardkõrgus 1800 mm)

Kui vesi pole puhas tuleb kaev varustatda mudafiltriga.

Märkused: _____

Nr	Nimetus	Mõõdud	Tk
10	Veemõõtja	☐ DN40	1
9	Sisend-/väljundtoru (vali - x)	☐ De40 ☐ De63 ☐ De75	1
8	Kaevu korpus	Ø1200, H=2100	1
7	Lukustatav plastluuk	Ø620	1
6	Soojustuskaas	Ø600	1
5	Kuulkraan	DN40	2
4	Tagasilöögiklapp	DN40	1
3	Tühjenduskraan	DN20	1
2	Redel	$h = 1600$	1
1	Tõsteaas		2

Kliendijoonise nimetus: VEEMÕÕTJAKAEV Ø1200

Joonise nr:	Kuupäev:	Mõõtkava: 1:30
Projekt.:	Kontr.:	Kinnitas:
Objekt:	 AS Fertil, Peterburi tee 2A 11415 Tallinn, Estonia tel. (+372) 621 5392 faks (+372) 621 1259 www.fertil.ee, info@fertil.ee	