


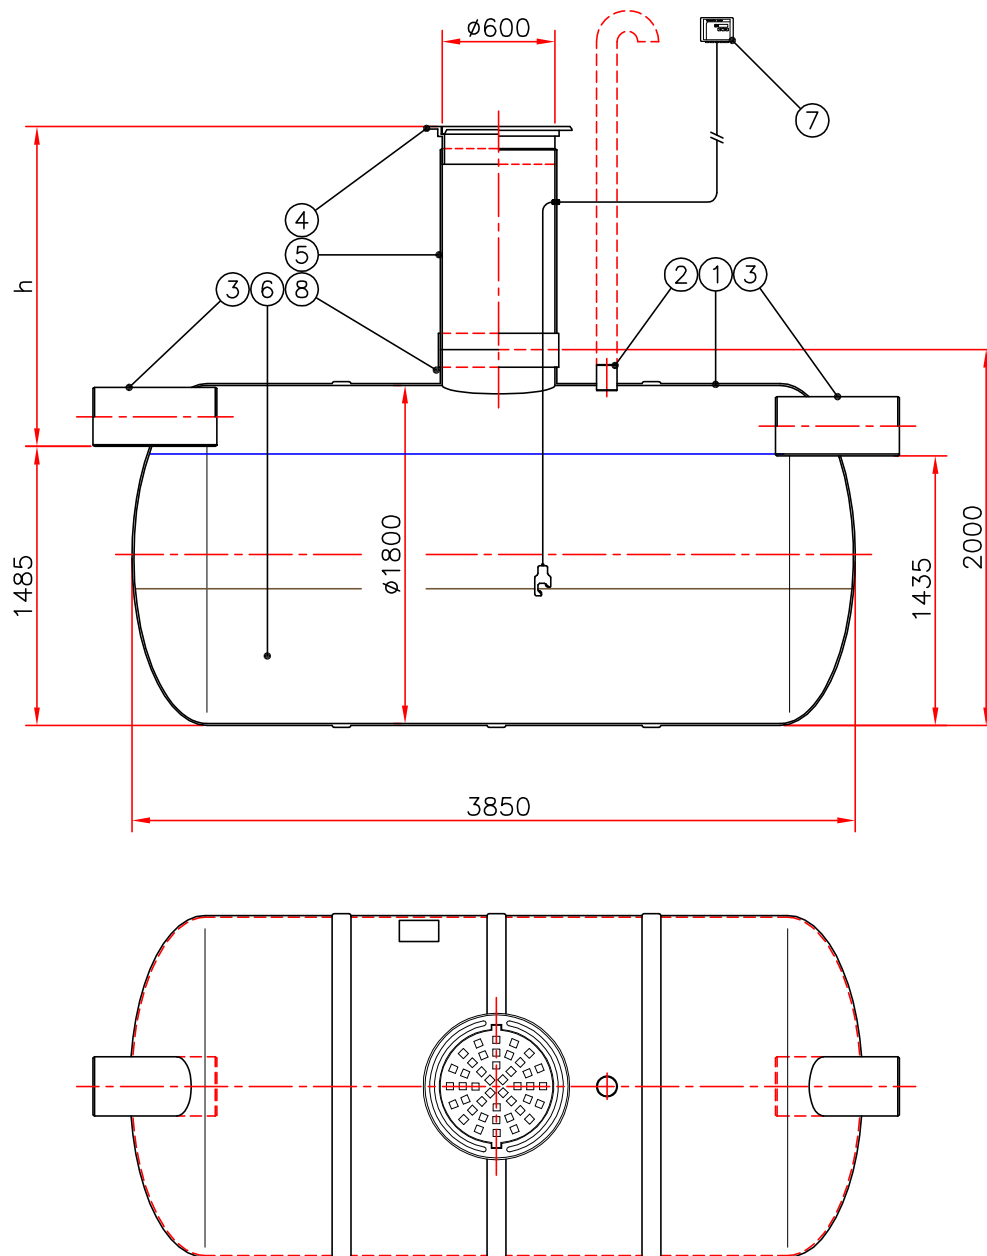

LIIVA-MUDAPÜÜDUR LM 8000

h = sisendtoru sügavus maapinnast

h = _____ mm

Sisendtoru standardläbimõõt 315 mm.

Märkused: _____

1	Püüdari korpus	klaasplast	Ø1800, L=3850	1
2	Õhutustoru ühenduskoht	PVC	De110	1
3	Sisend-/väljundtoru (vali sobiv-x)	☐ PVC ☐ PVC ☐ PVC	De200 De250 De315	2
4	Luuk	malm	Ø600, 40 t	1
5	Teeninduspüstik	klaasplast	Ø600	1
	TP 1 (vali sobiv-x)	☐	h= 900-1300	
	TP 2	☐	h=1300-1700	
	TP 3	☐	h=1700-2100	
	TP 4	☐	h=2100-2500	
6	Sette maht		8000 dm ³	
7	Settekihi taseme alarmseade (vali-x)	☐		1
8	Sadul teeninduspüstikule			1

Kliendijoonise nimetus: LIIVA-MUDAPÜÜDUR LM 8000

Joonise nr:	Kuupäev:	Mõõtkava: 1:40
Projekt.:	Kontr.:	Kinnitas:
Objekt:	 Fertil OÜ, Peterburi tee 2A 11415 Tallinn, Estonia tel. (+372) 621 5392 faks (+372) 621 1259 www.fertil.ee, info@fertil.ee	